

Fonctionnement en VIDE

VACUUM Operation

VAKUUMBETRIEB

Qvi débit aspiré
 Pabs puissance absorbée
 pi pression d'aspiration
 N vitesse de rotation (tr/min)


Ces courbes sont valables pour de l'air sec aspiré à 20 °C et de l'eau d'alimentation à 15°C
 Tolérances sur débit et puissance : +/- 10 %
 Courbes de débit d'eau : voir document P2-005 20E+ 02 XL

Qvi suction volume
 Pabs power output at the pump-shaft
 pi suction pressure
 N speed (rpm)

These curves are valid for inlet dry air at 20°C and inlet water at 15°C
 Tolerance : +/- 10 %
 Water flow curves : see sheet P2-005 20E+ 02 XL

Qvi Ansaugvolumenstrom
 Pabs Kraftbedarf a.d. pumpen-welle
 pi Ansaugdruck
 N Drehzal

Die Kurven sind für 20°C Saugluft und 15°C Speisewasser gültig
 Toleranz : +/- 10 %
 Speisewasserkurve : Siehe Blatt P2-005 20E+ 02XL

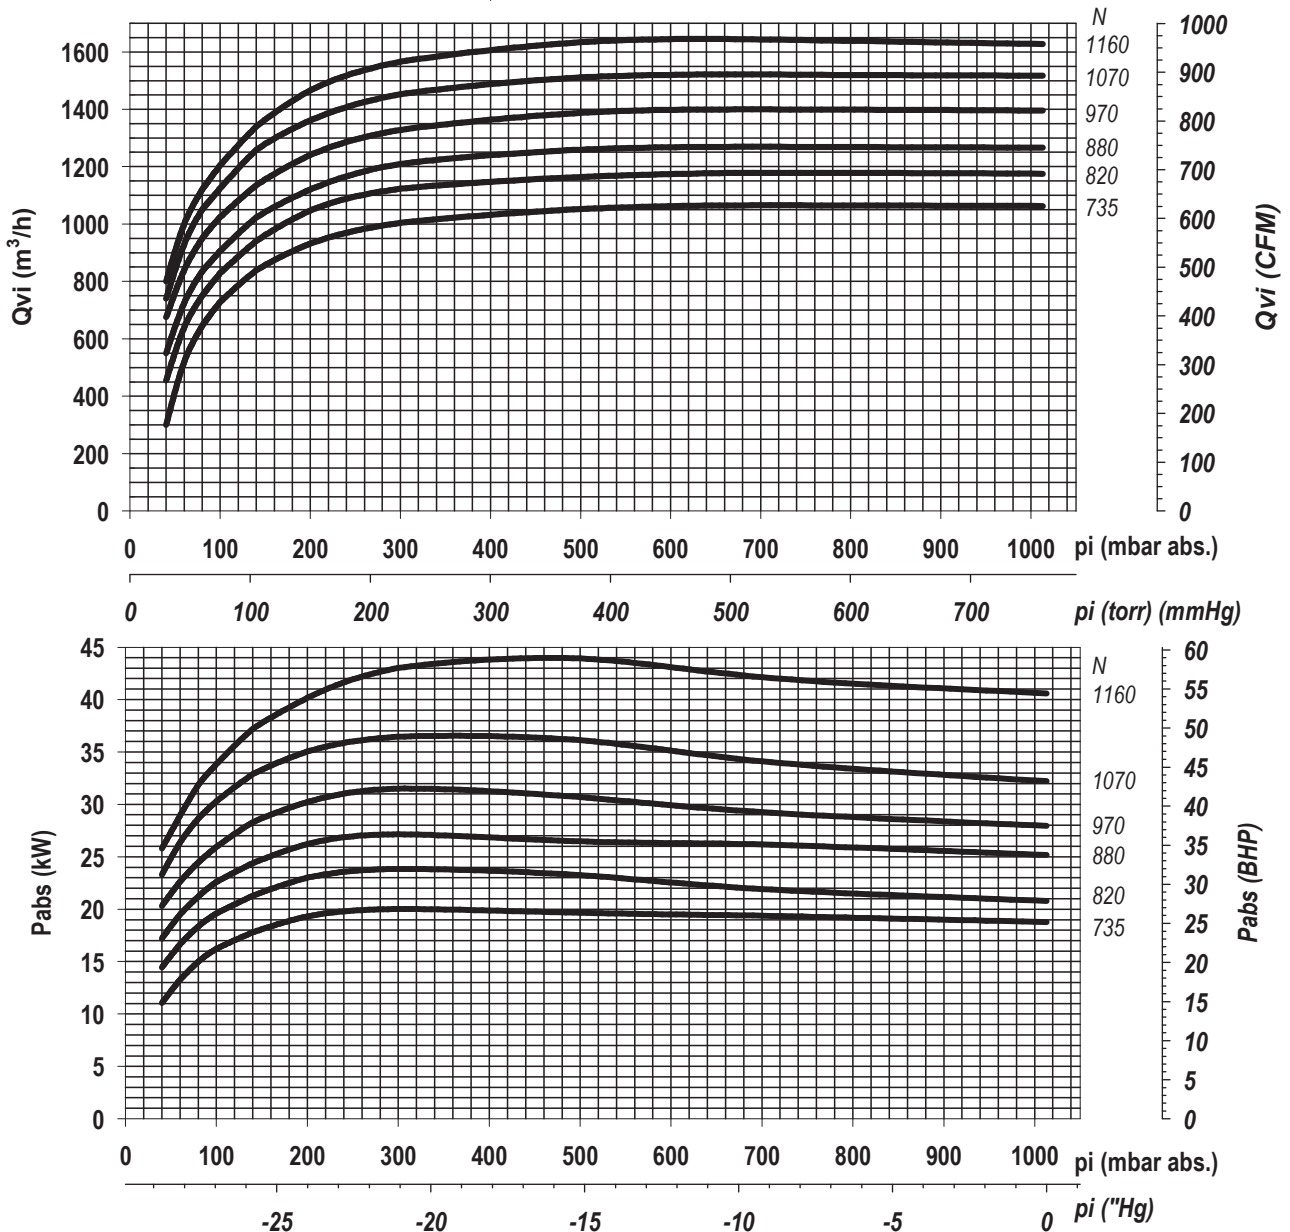

Pompe à Anneau Liquide

Liquid Ring Pump

Flussigkeitsringpumpe

ALPHA \ AL 20 +



ERTP HIBON Pompes à anneau liquide
 2 rue du Trieu du Quesnoy
 59390 TOUFLERS - FRANCE
 tel : 03.61.58.25.00 - fax : 03.61.58.25.01
 ertp@ertp.eu http://www.ertp.eu

P2 - 005	20V+	02	XL
----------	------	----	----

Fonctionnement en VIDE

VACUUM Operation

VAKUUMBETRIEB

Qve débit d'eau d'alimentation

pi pression d'aspiration

N vitesse de rotation (tr/min)

Ces courbes sont valables pour de l'air sec aspiré à 20 °C et de l'eau d'alimentation à 15°C

Fonctionnement en récupération partielle

Tolérances : +/- 10 %

Qve inlet water flow

pi suction pressure

N speed (rpm)

These curves are valid for inlet dry air at 20°C and inlet water at 15°C

Operation with partial recovery

Tolerance : +/- 10 %

Qve Speisewassermenge

pi Ansaugdruck

N Drehzal (upm)

Die Kurven sind für 20°C Saugluft und 15°C Speisewasser gültig


Wasserrückgewinnung-Lauf

Toleranz : +/- 10 %

Débit d'eau d'alimentation

Inlet Water Flow

Speisewassermenge

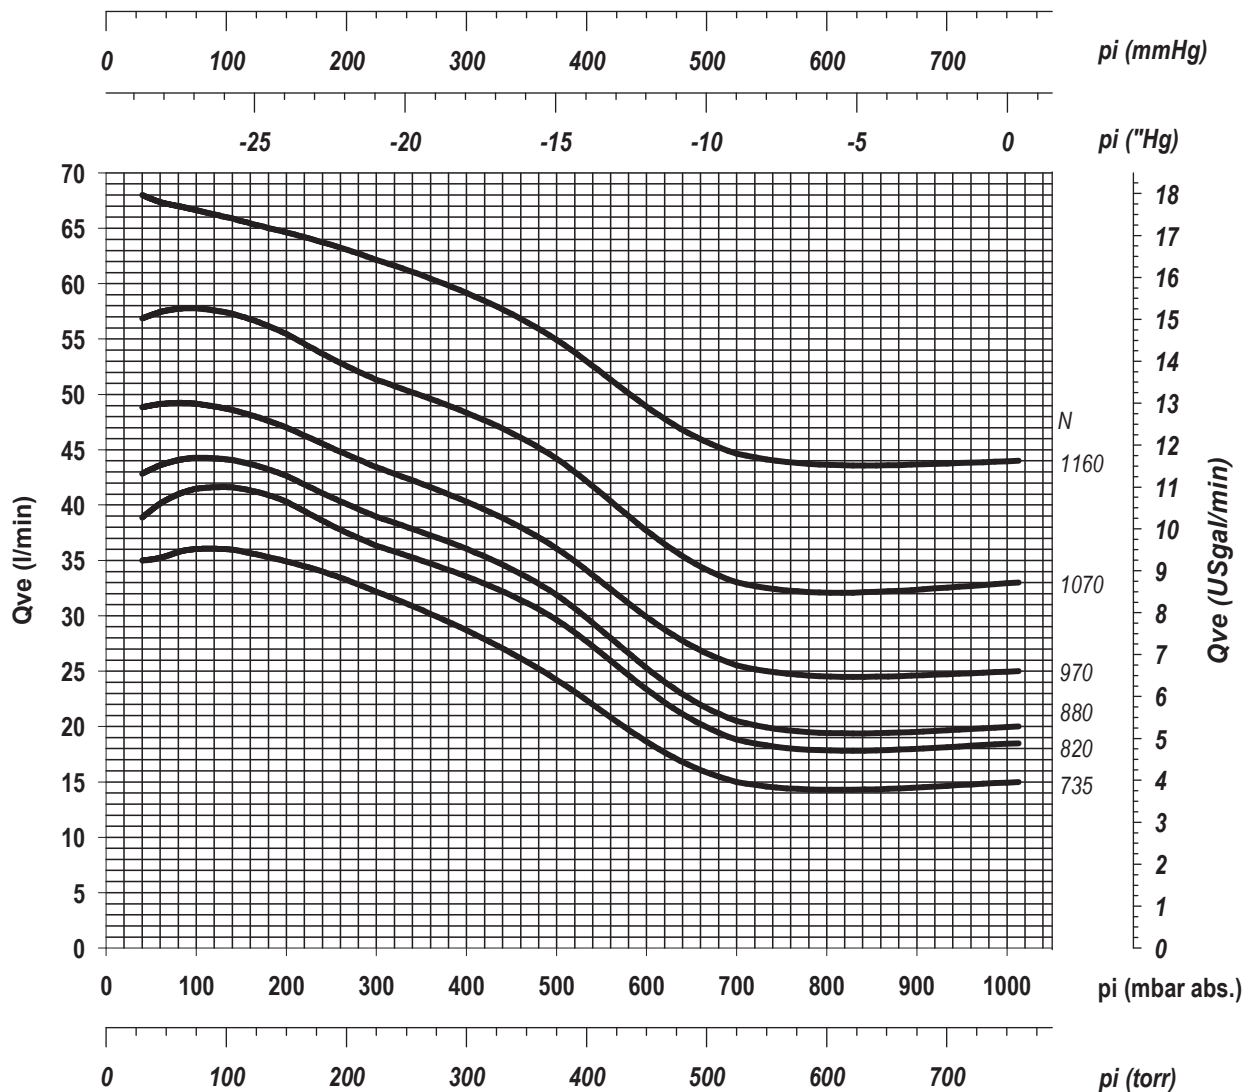

Pompe à Anneau Liquide

Liquid Ring Pump

Flussigkeitsringpumpe

ALPHA \ AL 20 +



ERTP HIBON Pompes à anneau liquide
 2 rue du Trieu du Quesnoy
 59390 TOUFFLERS - FRANCE
 tel : 03.61.58.25.00 - fax : 03.61.58.25.01
 ertp@ertp.eu http://www.ertp.eu

P2 - 005

20E+

02

XL