

Fonctionnement en VIDE

VACUUM Operation

VAKUUMBETRIEB

ΔT élévation de température d'eau
 p_i pression d'aspiration
 Cette courbe est valable pour
 de l'air sec aspiré à 20 °C, de
 l'eau d'alimentation à 15°C et les débits
 des courbes P2-005 ..E+ 01 - XL
 Tolérances : +/- 10 %


ΔT water temperature rise
 p_i suction pressure
 This curve is valid for inlet dry air at
 20°C, inlet water at 15°C and water flow
 shown on curves P2 -005 ..E+ 01 - XL
 Tolerance : +/- 10 %

ΔT Temperatur erhöhung
 p_i Ansaugdruck
 Die Kurve is gultig unter folgende
 Bedigungen : 20°C trocken Luft,
 15°C Speisewasser, Wassermenge
 ab Kurven P2-005 ..E+ 01 - XL
 Toleranz : +/- 10 %

Elévation de température

Temperature rise

Temperatur erhöhung

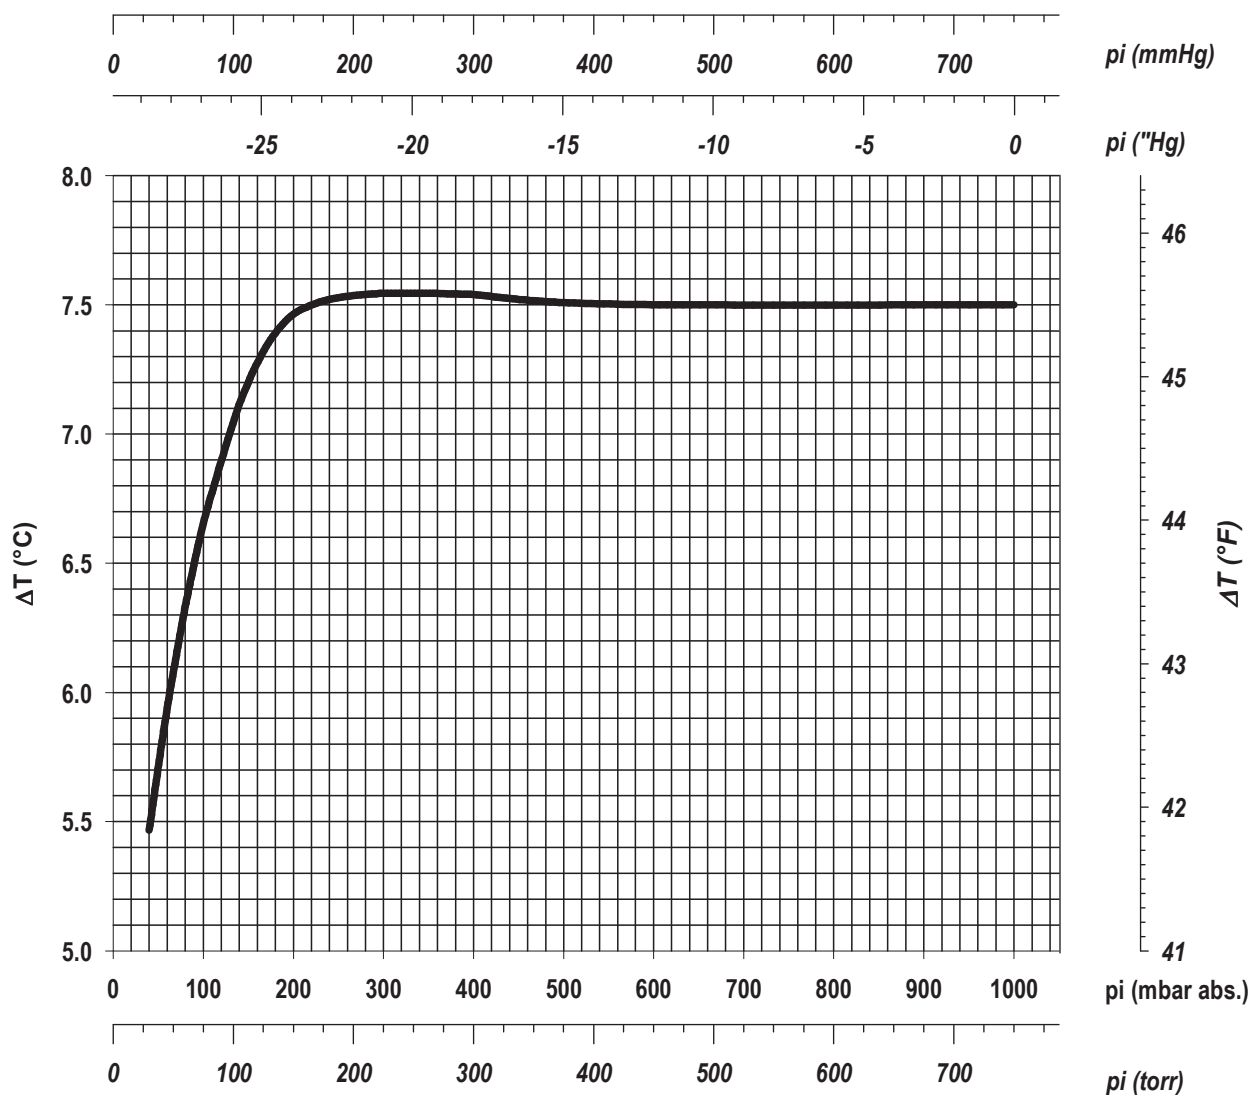

Pompe à Anneau Liquide

Liquid Ring Pump

Flüssigkeitsringpumpe

ALPHA \ AL +



ERTP HIBON Pompes à anneau liquide
 2 rue du Trieu du Quesnoy
 59390 TOUFFLERS - FRANCE
 tel : 03.61.58.25.00 - fax : 03.61.58.25.01
 ertp@ertp.eu http://www.ertp.eu

P2 - 005	00E+	02	XL
----------	------	----	----